

Informationszentrum **ifz info**
Fenster Türen Fassaden e.V.

) % * + ,) 1 * 6
 - .) \$ & < +& =+
 \$ + /* 0 . > % * ,
 /\$ 0 1 +) ?) ,)
 2 % 2 \$ 2)) %
 3 , 4) 5 1 * + \$?) 6
 \$ * +) % 6 , *)) 6
 7) , . +
 . 8) 9 . * \$; =
 ! " # @ 27 % 6 1 6
 * \$) 6
) , + 27 6
 8 , *6 !) 6
) : \$: +
 : \$ * 1 6 ! : +
 * ; : \$6 ! 7 * +

\$! !

!
 " # \$ % &
 & &
 ' (,



HGM-Türenwerke
 Heinrich Grauthoff GmbH
 Brandstraße 71 - 79
 33397 Rietberg-Mastholte
 Tel.: 0 29 44 / 8 03 - 0
 Fax.: 0 29 44 / 8 03 - 29



ASTRA-Türen GmbH
 Astra Straße 1 - 8
 39439 Gүsten
 Tel.: 03 92 62 / 84 - 0
 Fax.: 03 92 62 / 2 19

Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren
 vorherige Auflagen ihre Gültigkeit.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Juli 2004

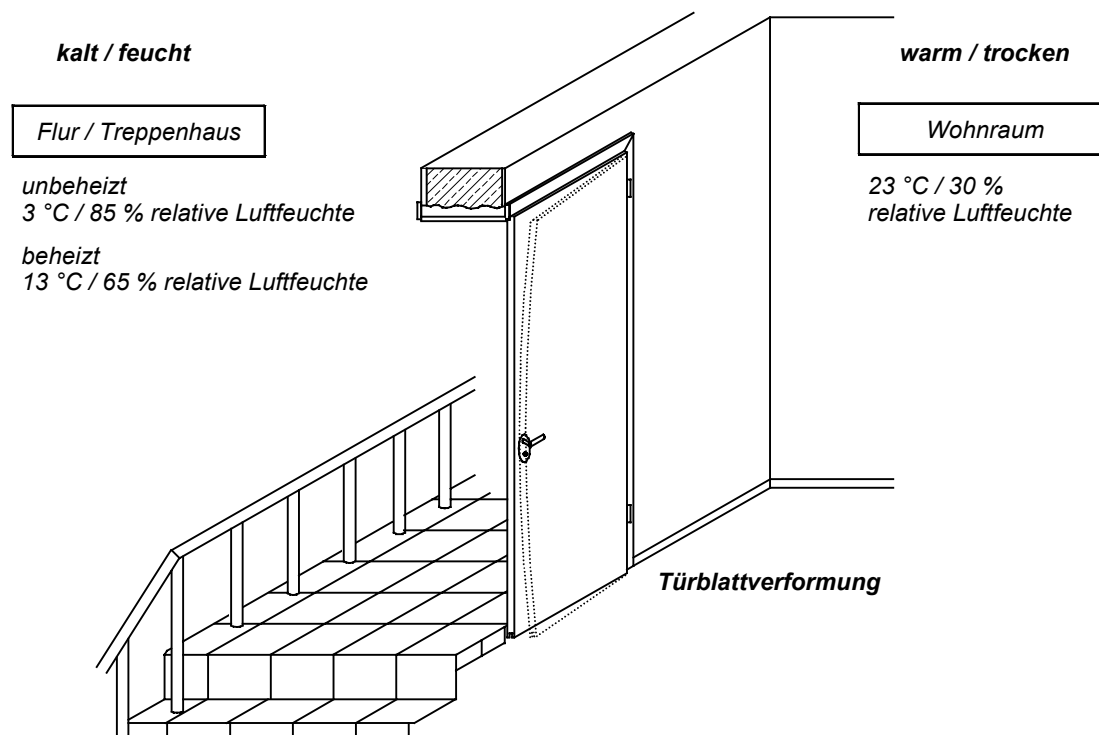


Bild 1 Türblattverformung einer Wohnungsabschlusstür bei Differenzklimabeanspruchung

besonders betroffen, und Verformungen sind hier nicht zu vermeiden. Durch funktionsgerechte Türkonstruktionen, Materialauswahl und Fertigungsweisen können die Verformungen jedoch in akzeptablen Grenzen gehalten werden.

2 Wie wird Verformung gemessen?

Bevor über zulässige Grenzwerte gesprochen werden kann, müssen als erstes die Messgrößen bekannt sein.

Durchbiegung

Unter Durchbiegung versteht man die Abweichung des Türblattes vom Lot, ermittelt auf den Längsseiten (Bild 2).

Eine Durchbiegung kann schlosseitig, bandseitig oder an den Schmalseiten oben und unten quer auftreten.

Verwindung

Verwindung ist die Abweichung einer Ecke des Türblattes von der geraden Fläche (Bild 3).

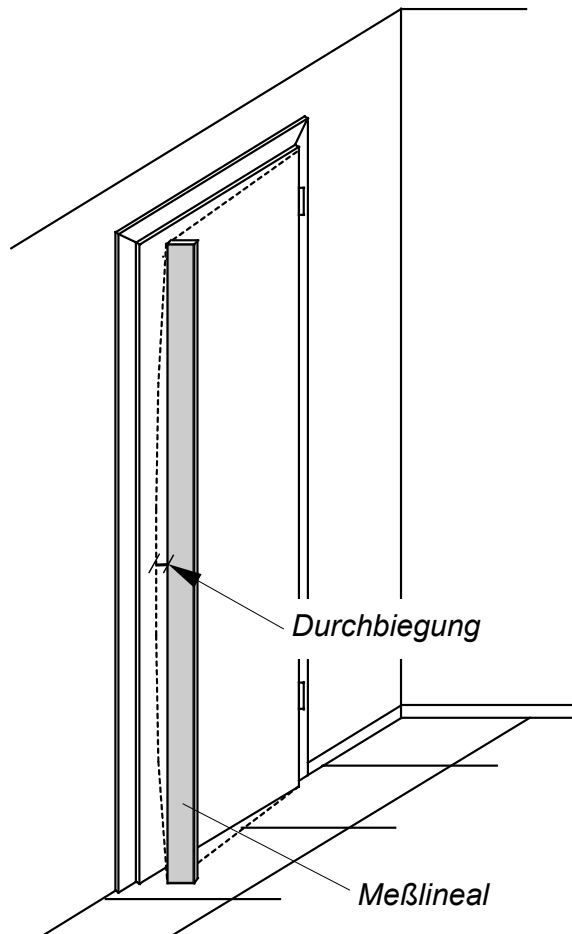


Bild 2 Türblattdurchbiegung und Meßmethode

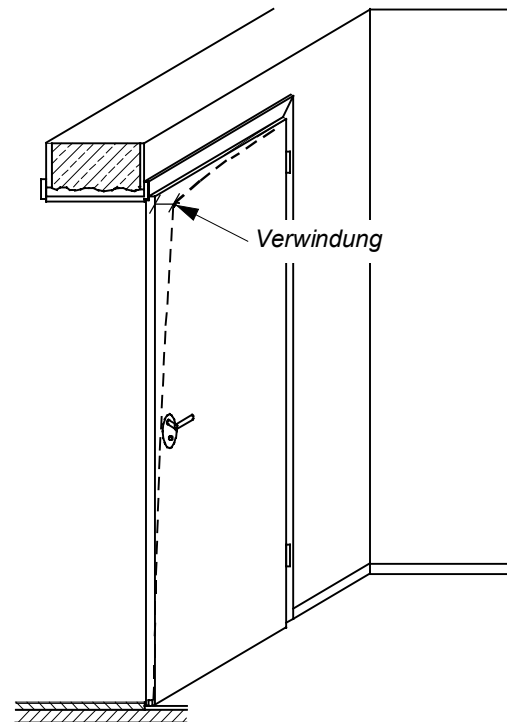


Bild 3 Verwindung von Türblättern bei Differenzklimabeanspruchung

3 Welche Anforderungen werden an eine Innentür gestellt?

Den Bauherrn stellen sich vor Einbau einer Tür folgende Fragen:

Was soll die Tür können?

Welche Klassifizierung ist notwendig?

Wo soll welche Tür ihren Einsatz finden?

Diese Beurteilung ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit der Tür. Die Anforderungen eines Auftraggebers lauten u.a. Schalldämmung, Einbruchhemmung, Feuchtebeständigkeit sowie hygromische und mechanische Be-

anspruchung.

Diese Anforderungen sind in der neu überarbeiteten **RAL-RG 426 Teile 1 bis 3** (Güte- und Prüfbestimmungen für Türelemente aus Holz und Holzwerkstoffen) zu finden.

Zur Beurteilung der Verformung eingebauter Türen werden die in den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen festgelegten 4 mm als maximal zulässige Verformung herangezogen. Voraussetzung ist, dass die Türen für die am Einsatzort herrschenden Klimabedingungen geeignet sind und keine besonderen Anforderungen an das Element gestellt sind (s. Punkt 5).

Tabelle 1 Einsatzempfehlungen für Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen

Beanspruchung		Wohnungstüren			Objektüren			
		Wohnungseingangstüren	Wohnungsinnentüren	Bad/WC	Kindergarten Krankenhaus Hotelzimmer	Schulraum Herbergen Kasernen	Schulungsräume Sprechzimmer Verwaltung Praxis	Großküchen Kantinen Labor Bad/WC
Hygrothermische Beanspruchung	I normale		O	O				
	II mittlere				O	O	O ⁴⁾	O
	III hohe	O					O ⁴⁾	
Mechanische Beanspruchung	N normale		O	O				
	M ⁵⁾ mittlere						O	
	S ⁵⁾ hohe	O			O			O ⁴⁾
	E extreme					O		O ⁴⁾
Feuchtebeständigkeit	Feuchtraumtür			O ⁴⁾	O ⁴⁾	O ⁴⁾		O ⁴⁾
	Nassraumtür							O ⁴⁾
Einbruchhemmung	WK 1/WK 2	O ^{3) 4)}			O ⁴⁾	O ⁴⁾	O ⁴⁾	O ⁴⁾
Schalldämmung	SSK 1 R _{W,R} = 27 dB ¹⁾	O ²⁾						
	SSK 2 R _{W,R} = 32 dB ¹⁾				O ²⁾	O ⁴⁾		
	SSK 3 R _{W,R} = 37 dB ¹⁾	O ²⁾					O ²⁾	

- 1) Nachweis durch Prüfung durch eine Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse der Bauregelliste A: R_{W,R} ≥ erf. R_w.
- 2) Je nach Einsatzort sind die Angaben in DIN 4109, Tabelle 3 zu beachten.
- 3) Sind keine Anforderungen an die Einbruchhemmung gestellt, so sollten mindestens Zargen der Klasse S zum Einsatz kommen.
- 4) Auswahl unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung.
- 5) Türblatt und Türzarge sollten aus korrelierenden Beanspruchungen stammen.

In Bereichen mit langfristig höherer Luftfeuchtigkeit oder bei Türblättern mit einer Höhe über 2,11 m werden Türen der nächst höheren Klimaklasse empfohlen.

ifz info

ifz info

ifz info

ifz info

ifz info

4 Einsatzempfehlungen

Eine Hilfestellung zur Auswahl der „richtigen“ Tür bieten die Einsatzempfehlungen für Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen (Tabelle 1).

Türen sind bei der Herstellung auf eine relative Luftfeuchte von 30 % ausgelegt; in Neubauten können relative Luftfeuchten von bis zu 80 % auftreten.

Die in den Einsatzempfehlungen formulierten Klimaten können in Neubauten und bei frühzeitigem Einbau der Türen durch erhöhte Baufeuchtigkeit überschritten werden. So kann es kurzzeitig auch beim Einsatz geeigneter Türen zu erhöhten Verformungen kommen. In diesem Fall ist anzuraten, eine Heizperiode abzuwarten, da sich erfahrungsgemäß nach einer Abnahme der Baufeuchtigkeit auch die Verformungen reduzieren.

5 Worauf müssen Sie achten?

○ *Geben Sie Ihrem Händler bzw. Türenhersteller alle wichtigen Informationen, damit er Ihre Wünsche erfüllen kann!*

– Wo sollen die Türen eingesetzt werden?

Gebäudenutzung?

Beheizung?

Zusätzliche Feuchtebelastung?

Erhöhte mechanische Beanspruchung?

– Werden besondere Anforderungen gestellt?

Dichschluss?

Schallschutz?

Rauchschutz?

Einbruchhemmung?

○ *Fordern Sie in der Ausschreibung Türen in geeigneter Klimakategorie und mechanischer Beanspruchungsgruppe gemäß den Einsatzempfehlungen (RAL RG 426 Teil 1 - Tabelle 1).*

Beispiel:

Wohnungseingangstür mit der Klassifizierung III/S gemäß den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für Türblätter.

○ *Zu einer Tür gehört auch die richtige Zarge. Türblatt und Türzarge sollten aus korrelierenden Beanspruchungen der Güte- und Prüfbestimmungen stammen. (RAL RG 426 Teil 2)*

○ *Feuchträume bedürfen besonderer Konstruktionen (RAL RG 426 Teil 3 – Türtyp: Feuchtraumtür oder Nassraumtür)*

ifz info

ifz info

ifz info

ifz info

ifz info

6 Literatur

- [1] Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen RAL-RG 426 Teile 1 bis 3 incl. Einsatzempfehlungen für Türelemente (02.02).
Herausgeber: Gütegemeinschaft Innentüren, Gießen
- [2] ifz info 1/03
Innentüren richtig montiert
Voraussetzungen – Ausrichten – Befestigen – Abdichten
Rosenheim: Informationszentrum Fenster Türen Fassaden e.V. 2003
- [3] ifz info 3/03
Die schalldämmende Tür
Zur Masse gehört auch noch Klasse
Rosenheim: Informationszentrum Fenster Türen Fassaden e.V. 2003
- [4] ifz info 1/02
My home is my castle
Optimale Sicherheit auch ohne Zugbrücke und Fallgatter – Einbruchhemmende Türen schützen vor modernen Raubrittern
Rosenheim: Informationszentrum Fenster Türen Fassaden e.V. 2002

ifz auch im Internet
www.ifz-rosenheim.de

Impressum

Herausgeber:

Informationszentrum Fenster Türen Fassaden e.V.,
Theodor-Gietl-Str. 9, 83026 Rosenheim,
Telefon: 08031/261-0, Telefax: 08031/261-290
E-Mail: info@ifz-rosenheim.de

Text:

Ulrich Sieberath, Andreas Schmidt

Hinweise:

Grundlage dieser ifz infos sind in der Hauptsache Arbeiten und Erkenntnisse des Instituts für Fenster-technik e.V., Rosenheim (**ift** Rosenheim).

Ohne ausdrückliche Genehmigung des ifz ist es nicht gestattet, die Ausarbeitung oder Teile hieraus nachzudrucken oder zu vervielfältigen. Irgendwelche Ansprüche können aus der Veröffentlichung nicht abgeleitet werden.

© ifz, Rosenheim 8/2003